

注: 1. 各樓層高度係以樓裝飾面完成起算;
 2. PIT深度係由防水處理完成面至地板裝飾完成面之高度;
 3. 井道結構: 混凝土

下列各項為除外工程請業主負責

- 機械室電梯受電盤前之動力電源及照明電源其配線及接地工程。
每部電梯需把動力電源單相AC220V及照明電源單相AC110V引至控制櫃, 電壓變動率低於+10%或-10%。
- 機械室中需設有吊鉤、風扇、照明設備、門及百葉窗、煤渣混凝土防水面、避雷等設備。
機械室內室溫須保持在40℃以下故對機械本身所產生之熱量 600 仟卡應考慮在內。
請設置換氣通風設備, 面積不小於升降道1/100。
昇降路牆面須能承受導軌所附予之壓力。
梯附緩衝器R250 公斤。
重錘緩衝器R2700 公斤。
梯附導軌R250 公斤。
重錘導軌R4050 公斤。
- 照明設備依CNS-2866要求, 照度 ≥ 100LUX。
- 本圖所標註之升降道、PIT、OH及各樓層尺寸均為防水、裝飾完成後之淨尺寸; 升降道寬允許偏差:
行程 ≤ 30m時, 0-2.5mm;
行程 ≤ 60m時, 0-3.5mm;
行程 ≤ 90m時, 0-50mm;
行程 > 90m時, 0-80mm;
- 電梯380V交流主開關及遮斷器不能含有漏電功能
- 因五方通話功能的需要, 從機房到傳達室或監控室需布PVC圓電纜, 規格4x0.75mm², 長度需 ≤ 1000米。
- 若升降道為多臺電梯共用, 則不同升降道之間需設置隔離, 隔離應至少至底坑以上2.5m。
- PIT需保持乾燥、清潔, 並做好防水工程。
- 升降路四周牆壁不得埋設器具、線管、水管。

電氣室電源設備規範
SPECIFICATION OF EQUIPMENTS

電梯編號	NO.1
動力線 mm ² (MAX)	5.5
照明線 mm ² (MAX)	3.5
接地線 mm	5.5
變壓器容量 (KVA)	4
動力開關 (A) 3P	20
照明開關 (A) 2P	15
升降道寬 (X向)	1600
升降道深 (Y向)	1800

合約資料
CONTRACT DATA

用 途 TYPE	#1: 人乘用
容 量 CAPACITY	450 公斤 6 人 Kg PERSONS
速 度 SPEED	45 公分/分 cm/min
控 制 方 式 CONTROL	VVVF
操 作 方 式 OPERATION	單獨運行
停 層 數 STOP FLOOR	5層5站5門 (1-5F)
行 程 TRAVEL	13750 公分 cm
梯 欄 尺 寸 RAIL SIZE	1000W*1200D*2300H
開 門 方 式 DOOR OPERATION	2S-L
開 門 尺 寸 DOOR SIZE	OP: 800W*2100H
馬 達 容 量 MOTOR CAPACITY	2.2 仟瓦 KW
額 定 電 流 RATED CURRENT	14 安培 A
電 流 額 率 CURRENT FREQUENCY	60 赫茲 Hz

- 電梯昇降道直高度之機道須在30mm以內。
- 採用鋼架樓板安裝電梯導軌支撐時應滿足下列要求:
a. 混凝土牆壁整體結構, 其抗壓強度不低於每方米24X10N
b. 混凝土牆壁厚度應在150mm以上。
- 各樓出入口門、指示器、按鈕及至機房(或主機)等相關配管預留孔工程。(除外工程)
- 電梯不可與燃氣並行。
- 依據建築技術規則建築設計施工第46-3條建築群梯機道與原室相毗之分間牆, 鋼筋混凝土牆含粉層厚度在二十公分以上。
- 井道下方若有人能到達的空間, 對重側需增加安全裝置, 具體請聯繫我司專業人員。

建築物名稱: 金寶城糖業虎尾科技路
 建築物所在地: LOCATION

承認圖
APPROVALS

簽 名: [Signature]
日 期: 9/8
DATE

PIT	1200
1F	3850
2-3F	3350
4F	3200
5F(OH)	4530

1.1	版本 REV. MARK	單位 UNITS	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	名稱 TITLE
2023.09.06	日期 DATE	MM		張	LAYOUT PLAN
	承認 APPROVED BY	比例 SCALE	設計 DESIGNED BY	繪圖 DRAWN BY	電梯平面圖
	變更 REVISED BY	1:1	江玉琴	江玉琴	
	變更內容 CONTENTS	第 4 角 3 角 法 3 ANGLE PROJECTION			


單位 UNITS: MM
 比例 SCALE: 1:1
 第 4 角 3 角 法 3 ANGLE PROJECTION
 Masada 永佳機智能電梯

圖面編號 DRAWING NO.	YL230602105B
資料承辦員 SALES	李洪銘
變更次數 REV. MARK	


注意事項: 電梯昇降道內外壁四層開壁本梯架配任何其非井道樓板有開設施如: 水管、電氣配管、消防栓、電源開關等。

建築名稱: BUILDING	金寶成糖業-虎尾科虎路
建築所在地: LOCATION	
1樓	
乘場門框	待選
乘場門扇	待選
其他樓	
乘場門框	待選
乘場門扇	待選

*注意:門板開窗尺寸為顯示面尺寸

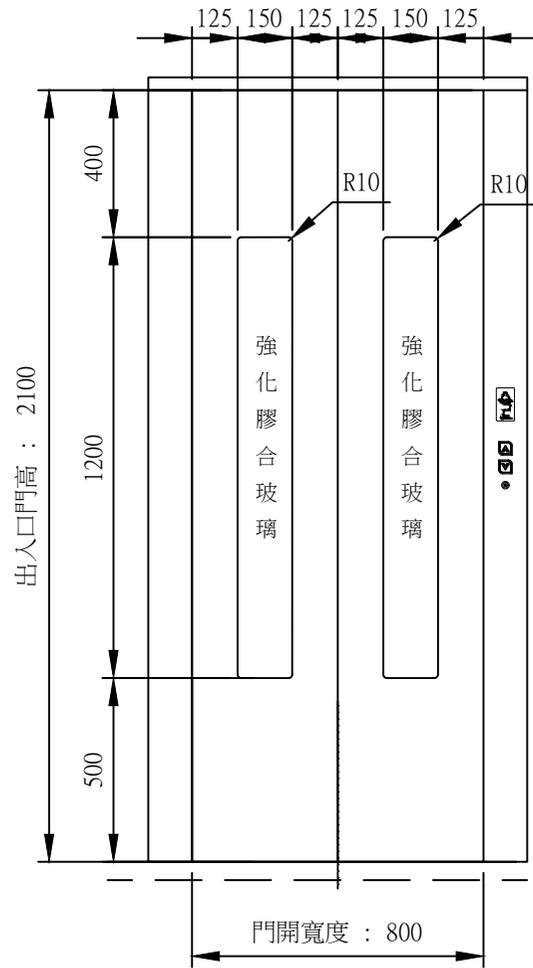

其他樓出入口詳細圖

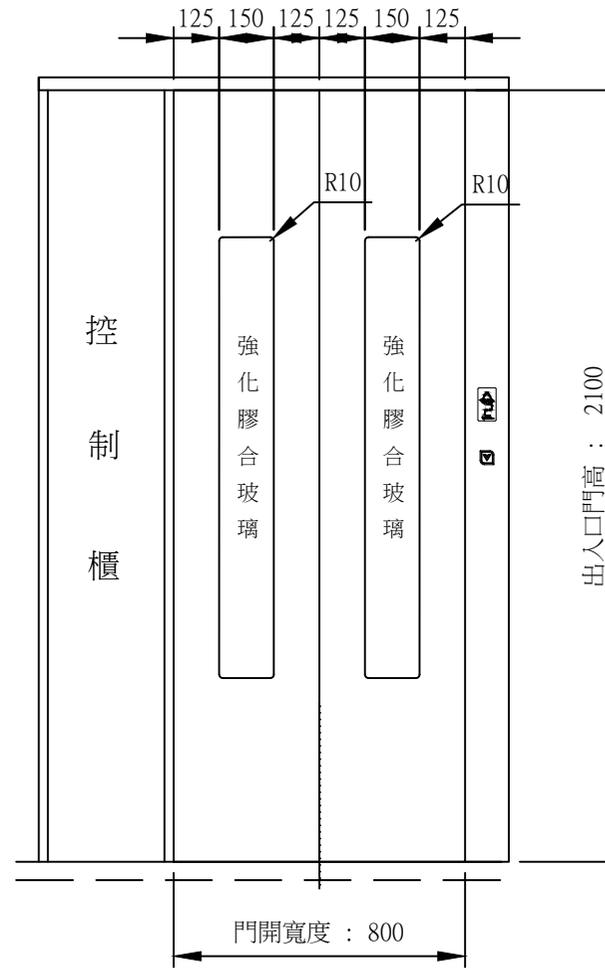

頂樓出入口詳細圖

承認圖 APPROVALS	
簽名: SIGNED	_____
日期: DATE	_____

版次 REV. MARK	單位 UNITS	承認 APPROVED BY	核對 CHECK BY	名稱 TITLE
日期 DATE	MM	邱于雯	邱于雯	LAYOUT PLAN
承認 APPROVED BY	比例 SCALE	設計 DESIGNED BY	製圖 DRAWN BY	乘場意匠設計圖
變更 REVISED BY	A3= 1:15	許馨文	許馨文	
變更內容 CONTENTS	第 3 角法 3 ANGLE PROJECTION			圖面編號 DRAWING NO.
				M230919-001