

電梯改造規格調查表特記事項

製成日: 2023.6.12

一.基本改造規格說明

作成: 吳宗紘

客戶:企業家大樓管理委員會 現作番: 3JX02401 連絡人姓名: 莊煊幹事 電話: 0916-401737

地址: 新北市五股區工商路99巷22號12樓 key在: 莊煊幹事

改造內容說明: 本件為 (M1) 改造,工廠製作部品內容機種改造電梯部品明細表"為基準.

機型規格:原廠商: 有銳

號 機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停止樓名
	P-8*14/14-CO060	P-8*14/14-CO060	SINGLE	B1 ~ 13樓. (14停)



訂正新增:改造部品規劃區分.

照片說明.

(2023.6.19 訂正)

... ..

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名 稱	規 格 (現有)	工事部	設計部	備 註 (新 品)
機 房	動力電源	3相 220V	保留	留用	
	主機 & 主鋼索	左袖 溝數: 3 吊掛比: 1:1	保留	留用	
	樓控盤.機房配線.控制盤		拆除	更新	
	控制盤底座遮盖板	舊有控制盤座: 長800 * 寬450		是	追加補強角鐵L50*50*3支
	ROTARY ENCORDER(馬達頭編碼器)		拆除	更新	規格如照片
	調速機及調速機鋼索		保留	留用	
	M/C BEAM & BASE		保留	留用	
	機房配線用「線槽」、「鐵管」及相關零件		拆除	更新	
	機房昇降路口至控制盤配線距離			是	線路需加長共5米
昇 道 降	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		依設計規劃	依設計規劃	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		依設計規劃	依設計規劃	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		保留	留用	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		保留	留用	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)	CAGE: T-8K CWT: T-5K	保留	留用	
外 法	X-HEAD(車廂上樑)		保留	留用	
	BASSY(車廂底座)		保留	留用	
	SLING ASSY(車廂兩側立柱)		保留	留用	
車	CPI. POST. ARM. LT.CAM		保留	留用	
	車廂內法	舊有寬1400深1030mm	保留	留用	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		保留	留用	
	OPB ASSY(車廂運轉盤整組)	前側板舊有厚度:70	拆除	更新	規格如照片
	SAFETY SHOE		保留	留用	
	C.J BOX ASSY(車廂上連接箱)		拆除	更新	
	CAGE DR ASSY(車廂門組件)		保留	留用	
	DR M/C ASSY		保留	留用	




二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名 稱	規 格 (現 有)	工事部	設計部	備 註 (新 品)
廂	CCTV復原		是	是	
	天井採用LED燈照明				
乘場內 1	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		保留	留用	全階
	門框及H.SILL	舊有出入口寬度800*高度2100mm	保留	留用	全階
	IND面板含電線		拆除	更新	全階. (規格如照片)
	一樓幕板		是	是	包覆處理.
	IND CASE		保留	留用	全階. (規格如照片)
機坑	C & W BEAM & 緩衝器		保留	留用	
	鐵爬梯更新		保留		
	CAGE與CWT側-導油片與集油盒		保留	留用	
	機房、機坑清潔處理		是		
	對講機綫裝至警衛室				
PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表機種改造"電梯部品明細表"規劃設計之.					


三.樓高:

作番	3JX02401
樓 名	樓 高
13F	5610
12F	3000
11F	3000
10F	3000
9F	3000
8F	3000
7F	3000
6F	3000
5F	3000
4F	3000
3F	3000
2F	3000
1F	2905
B1	3200
B2	
PIT	1500
行程	39105
全高	46215


馬達銘版

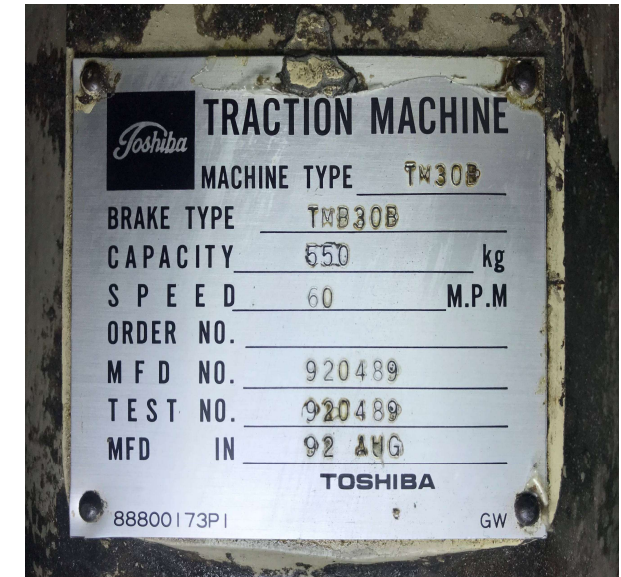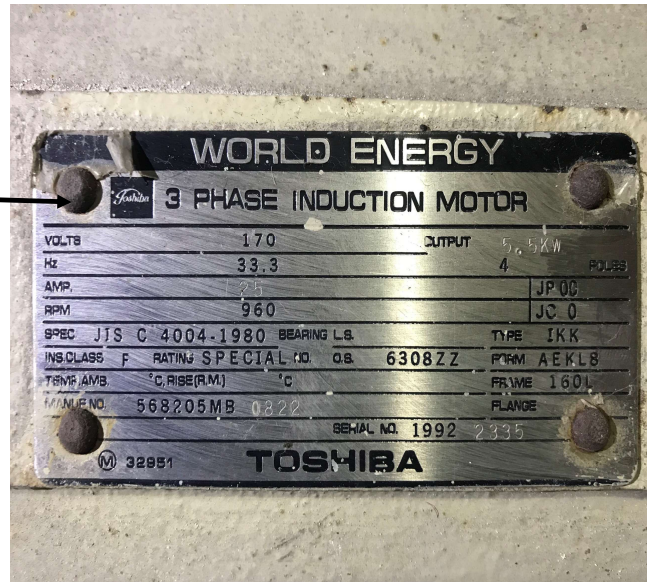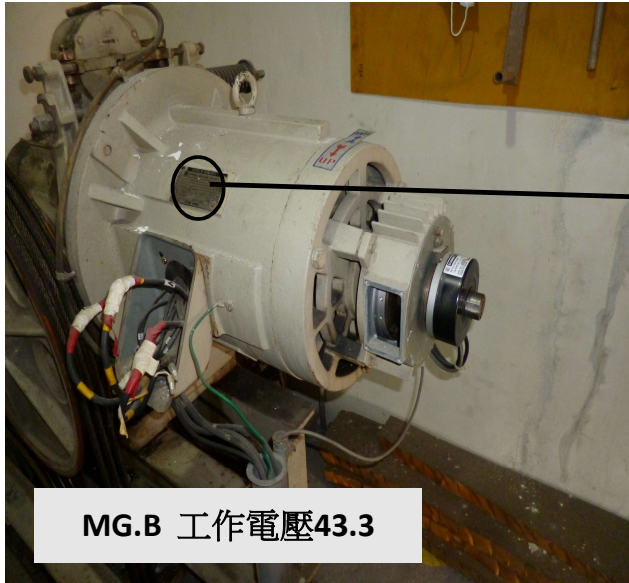


ROTARY ENCODER(馬達頭編碼器)更新

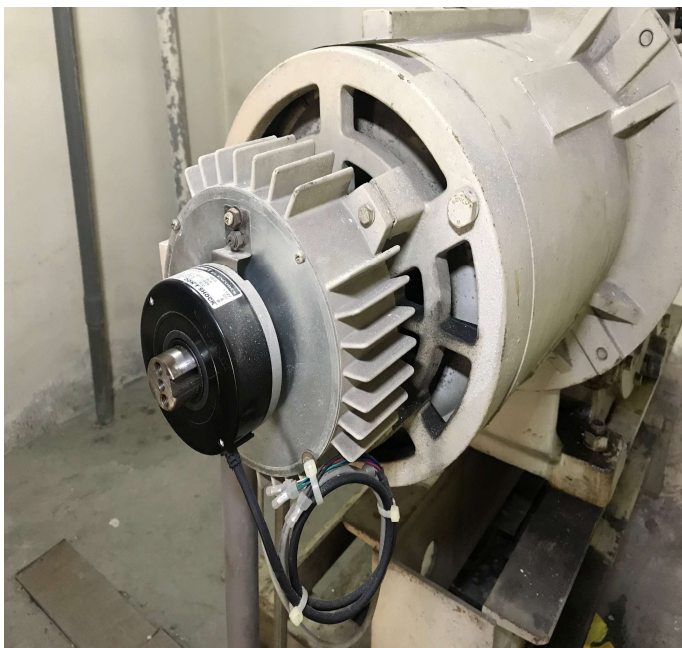

更新車廂叫車面板

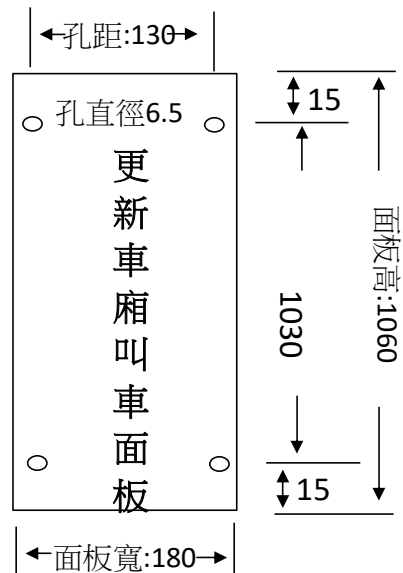

更新車廂叫車CASE

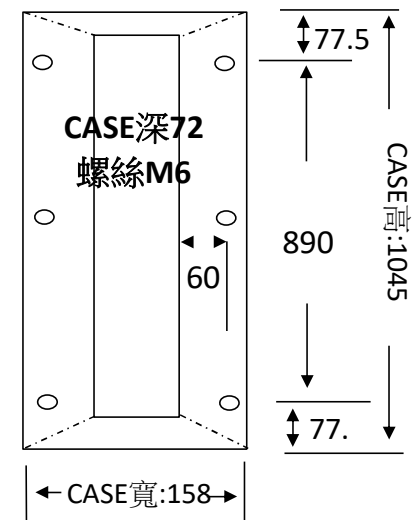

車廂門馬達



車廂門機馬達銘板

乘場全階

