

電梯改造規格調查表特記事項

製成日: 2023. 9 . 4

一.基本改造規格說明

作成：吳宗紘

客戶: 陳燮道 現作番: 3JX06101

連絡人姓名: 陳燮道

電話: 0927-878-811

地址: 新竹縣香山區閑谷二街30巷11號

改造內容說明: 本件為 透天住宅 (M1 無機房) 改造,工廠製作部品內容機種改造電梯部品明細表"為基準.

機型規格:原廠商: 申力

號 機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停止樓名
	P-4*3/3-SL040	P-4*3/3-SL040	SINGLE	1 ~ 3 樓 . 共 3 停

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名 稱	規 格 (現有)	工事部	設計部	備 註 (新品)
無 機 房	動力電源	3相 220V	保留	留用	
	主機 & 主鋼索	舊有1.4KW 溝數: 3 鋼索比 2:1	保留	留用	
	控制盤		拆除	更新	
	ROTARY ENCORDER(馬達頭編碼器)		依設計規劃	依設計規劃	規格如照片
	調速機及調速機鋼索		保留	留用	
	機房昇降路口至控制盤配線距離			是	線路需加長共3米
昇 降 道	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		依設計規劃	依設計規劃	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		依設計規劃	依設計規劃	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		保留	留用	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		保留	留用	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)		保留	留用	
外 法	X-HEAD(車廂上樑)		保留	留用	
	BASSY(車廂底座)		保留	留用	
	SLING ASSY(車廂兩側立柱)		保留	留用	
車 廂	CPI. POST. ARM. LT.CAM		保留	留用	
	車廂內法	舊有寬1000深1120mm	保留	留用	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		保留	留用	
	OPB ASSY(車廂運轉盤整組)	前側板舊有厚度:80 舊有: 1~3 樓有樓控鎖	拆除	更新	規格如照片
	SAFETY SHOE		保留	留用	
	C.J BOX ASSY(車廂上連接箱)		拆除	更新	
	CAGE DR ASSY(車廂門組件)		保留	留用	
	DR M/C ASSY		保留	留用	
乘 場 出 入 口	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		保留	留用	全階
	門框及H.SILL	舊有出入口寬度800*高度2100mm	保留	留用	全階
	IND面板含電線		拆除	更新	全階.(規格如照片)
	IND CASE	舊有1樓有PARK SW	保留	留用	全階.(規格如照片)

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置 □	名 稱	規 格 (現 有)	工事部	設計部	備 註 (新 品)
機 坑	C & W BEAM & 緩衝器		保留	留用	
	鐵爬梯更新		保留		
	CAGE與CWT側-導油片與集油盒		保留	留用	
	機房、機坑清潔處理		是		
	對講機綫裝至警衛室				
PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表機種改造"電梯部品明細表"規劃設計之.					

三.樓高:

作番	3JX06101
樓 名	樓 高
13F	
12F	
11F	
10F	
9F	
8F	
7F	
6F	
5F	
4F	
3F	4180
2F	3620
1F	3780
B1	
B2	
PIT	1280
行程	7400
全高	12860

馬達銘版




PERMANENT MAGNET MOTOR DATA SHEET			
Model	400	Sheave	0.003"00
Load	400 kg	Suspension	2:1
Speed	0.5 ms	INS. Class	F
Power	1.4 kW	IP Code	IP44
Rated Voltage	220 V	Rating	SF-40%
Rated Current	7 A	Poles	16 P
Frequency	12.8 Hz	Torque	134
rpm	96	Weight	120
No.	A201912102	Date	12.02.2019
SHANGHAI YUPO DATA TECHNOLOGY CO., LTD			

ROTARY ENCODER(馬達頭編碼器)更新



Brake			
Model	BS-A	Rated Power	88W*2
Rated Voltage	110VDC	Rated Current	0.8A*2
Operating Air Gap	0.3-0.4mm	Rated Torque	200N.m*2
Max T. temp Rise	80K	Duty	S5-40%
Insulation Grade	F	Number	201912102


天花板夾層

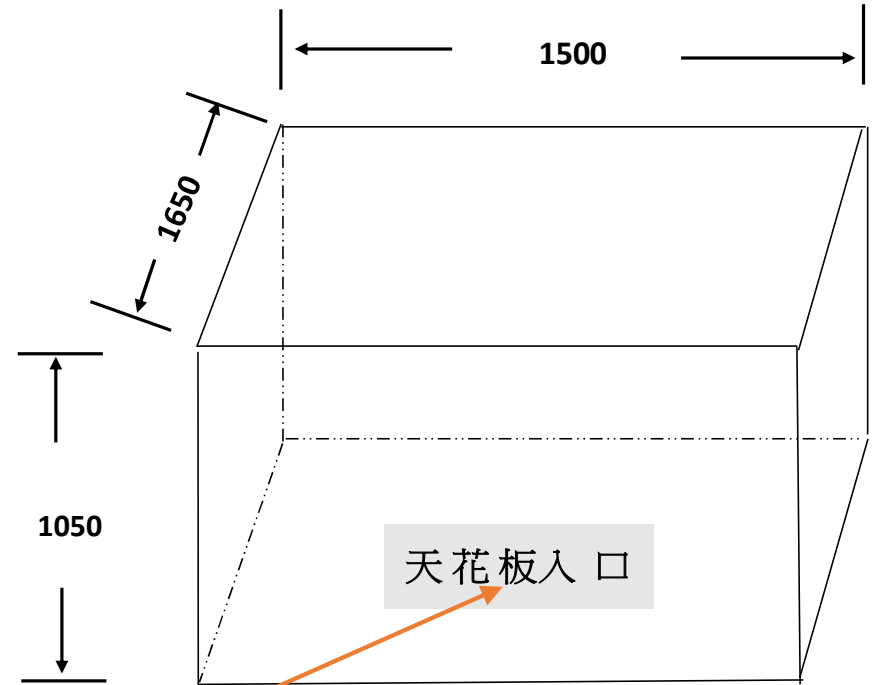



更新車廂叫車面板




更新車廂叫車CASE

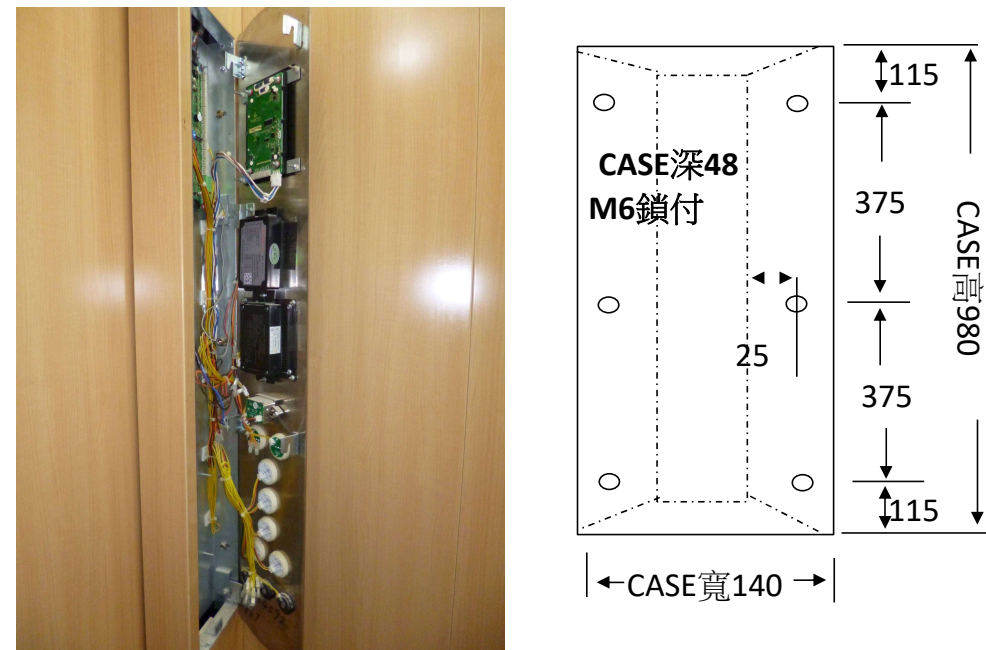

乘場全階

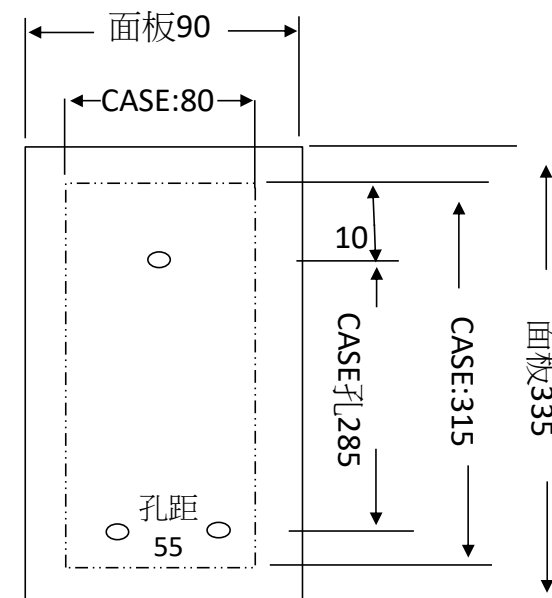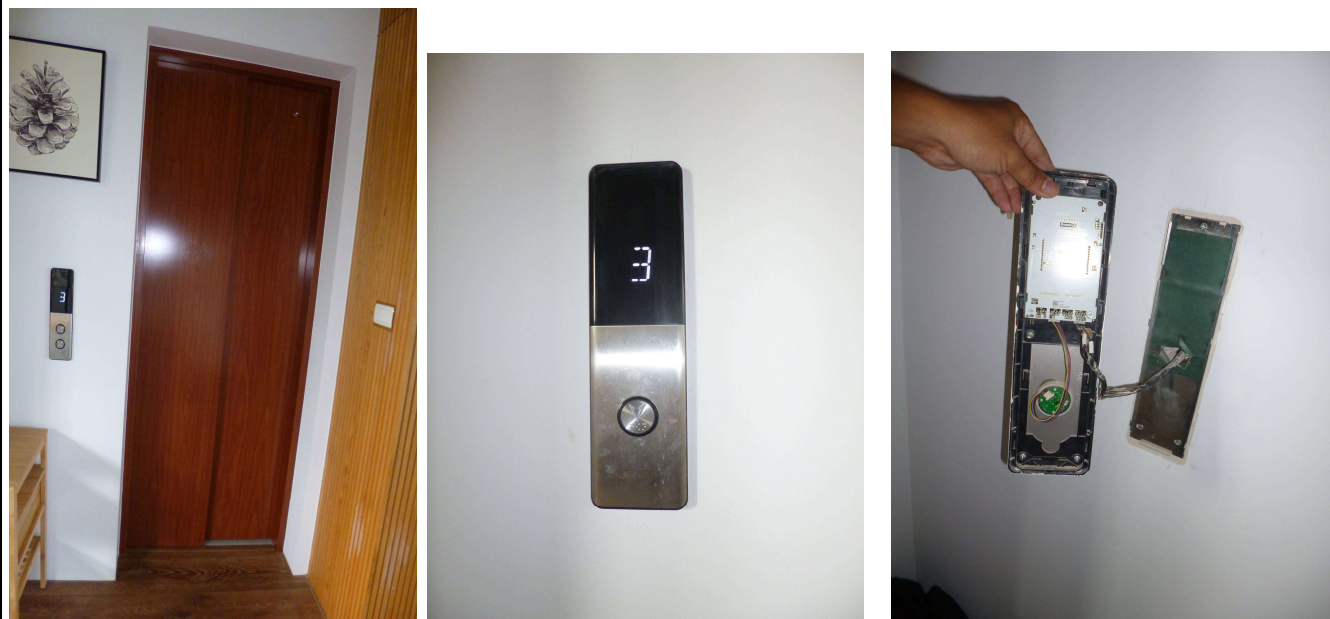

平層開關 & 減速器

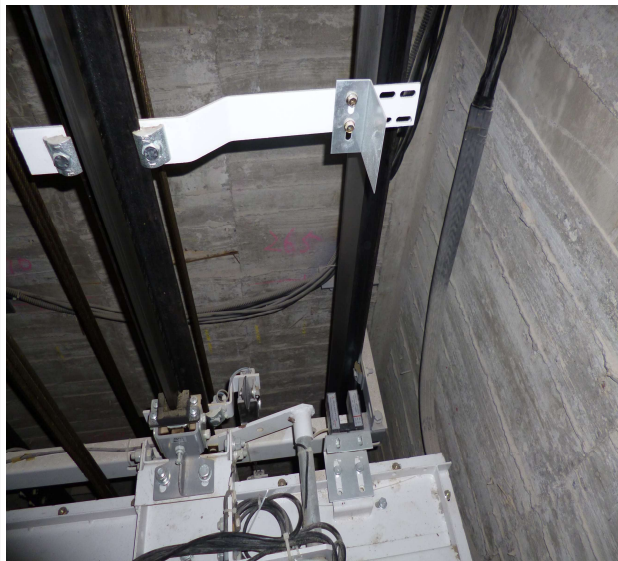

車廂門機馬達

